

喜报“沉睡”25天急盼主人

这封研究生录取通知书已被投递六次均未果

本报济宁7月20日讯(记者 李倩 实习生 杨雪薇)打了10多遍电话,连续投递了6次,邮政工作人员多次联系学校、当地居委……费尽周折,这封南京理工大学研究生录取喜报却始终没找到主人。20日,济宁邮政部门联系本报《今日运河》编辑部,希望这封录取通知书的主人能尽快将其领走。

20日早上8点,记者赶到位于火炬路的济宁邮政速递中心,大厅内工作人员正有序地整理当日刚刚抵达的首批邮件。一封带有烫金大字的红色喜报醒目地放在一旁。记者看到,来自南京理工大学研究生录取通知书喜报,收件人是张鑫,收件地址是:山东省济宁市市中区洮河路三义庙社区居委会。速递中心经理门延良绍说“喜报从6月25日抵达到现在,已经有20多天了。也先后由多个投递员投递了6次,电话也打了10多遍,始终都没有找到这位学生。”

“6月25日电话关机,7月5日17点30分不接电话,7月9日10点不接电话,7月10日电话关机……”喜报背面的EMS邮件投递单上,密密麻麻写满了各种字迹的投递时间、情况。投递中心的主管吴椰军介绍,这封喜报自6月25日抵达后,仅他本人就投递了三次,电话打了七八个也没有人接,又联系了收件人的居委会也表示不认识这个人。“通知书压在邮局20多天了,我们都很着急,唯一的联系电话也打不通。”记者看到,收件人的投递地址非常简单,只是三义庙居委会,没有具体地址,记者拨打电话仍然是无人接听。

“邮件的投递,一般我们是首先按地址投递,其次才电话联系收件人投递。像录取通知书需要持身份证和准考证才能领取,我们都很谨慎。”而这封喜报已经滞留了25天。投递中心的经理门延良告诉记者,录取通知书他们基本都能做到当日投递,但这份投递地址只有当地居委会的邮件着实让他们很头痛,为了找到邮件主人,投递人员联系了学校、居委、街道办,也始终没有找到邮件的主人。希望通过媒体,收件人能尽快来认领录取通知书。

邮政部门再次提醒考生,录取通知书已陆续开始发放,请考生务必保持登记通讯工具畅通,登记地址清晰的同时,学生本人准备好准考证、身份证及时接收。

消防设施欠缺维护、不规范用电严重、消防通道“瘦身”


批发市场,火患真多!

文/片 本报记者 陈鸿儒 本报通讯员 赵福军

城区几家大型市场,往往几百家商户开设的店铺凑在一起,店里存放着大量的衣服鞋袜、家具建材、日用百货等商品;市场里的员工消防知识薄弱;市场内没有完备的消防设施,而商户占道经营、市场内道路狭窄等原因又造成了消防通道的堵塞。

7月20日,济宁市消防支队联合安监、工商、综合执法部门对城区几个大型市场进行了检查,发现不少市场都存在着或多或少的安全隐患,令人担忧。

►消防栓竟被封在店内,箭头所指处为消防栓。

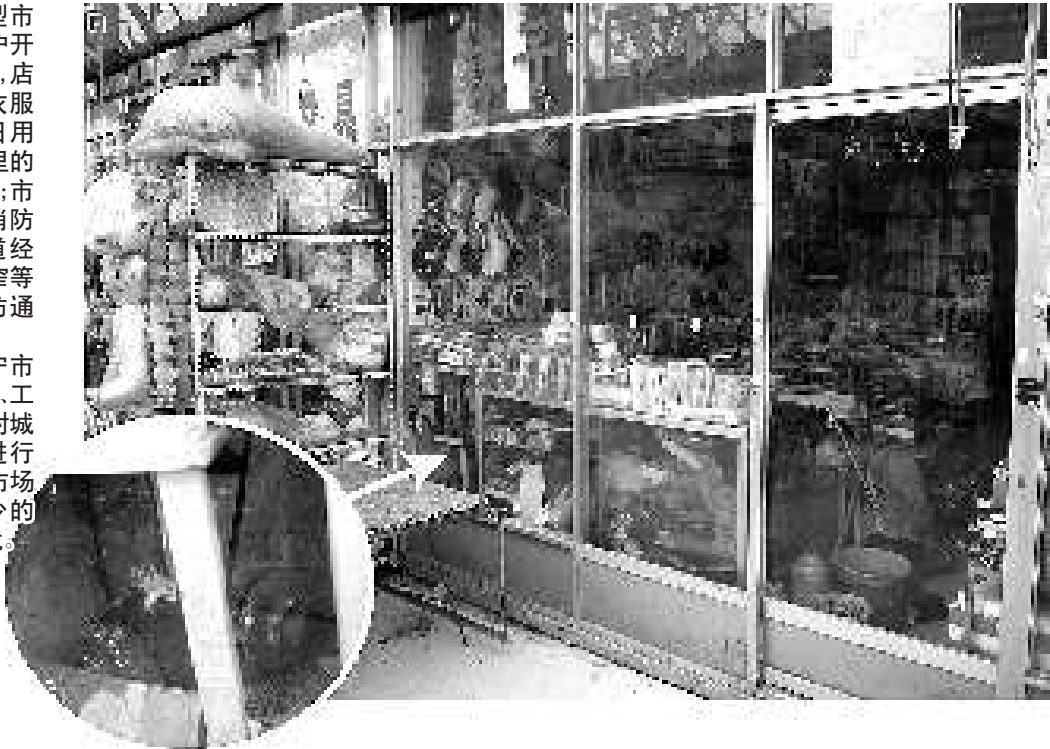

不规范用电成通病

店外悬挂着大大小小的灯箱,门口摆着冰柜,店内五颜六色的灯饰营造出了很好的气氛,但仔细一瞧,一条条私接的电线裸露在外面,接口处简单地缠着一些黑胶布。在济宁市太东大市场内,消防支队的检查人员一连发现了好几处不规范用电的商铺,检查人员要求市场负责人立即整改。

在琵琶山大市场内,各类百货商品琳琅满目,由于刚刚翻新过,市场内宽阔的道路、整齐的店铺确实让人耳目一新。虽然消防设施、消防栓都很齐备,但这里不规范用电的现象也不少,而且有些店铺不仅超负荷使用了大量的电器,还用电炉子做饭。面对消防检查人员的问题,市场负责人承诺马上整改。

除了私接电线以外,消防通道堵塞在大部分市场也存在。在

检查中,不少市场内纵横交错的道路上送货车随意停放、占道经营严重、路上放着各种各样的阻碍物。堵了道路,会大大延误灭火时间,令损失扩大。

消防栓竟封在店内

内衣店大门紧闭,门口还放着一张用来摆摊的铁桌子,不低下头朝铁桌子后面的玻璃里仔细看,还真看不到里面的消防栓。在检查中,检查人员发现康明大市场里一个消防栓竟然被封在了一家内衣店里,而内衣店大门紧闭,如果不是玻璃上贴着一个小小的灭火器图案,根本不可能发现这里还有一个消防栓。

康明大市场南北两侧都是居民楼,在南侧市场门口有一个通往居民楼的大铁门,门内的居民楼墙上,悬挂着一个满是锈迹的消防器材箱,被居民种植的植物挡住了一部分,里面放着两卷水带和水枪喷头等器材,“这个

箱子已经锈死了,从外表根本看不出来是消防器材箱。”检查人员试了几下都没能把箱子打开。

在太东大市场,检察人员要求市场保安打开消防水龙头测试水压,保安人员铆足了劲才将阀门拧开,一股深褐色的锈水从消防栓内流了出来,显然阀门已经很久没有打开过。

拒不整改将受处罚

在这次检查中,暴露出了各类市场中存在的安全隐患,包括私接电线、消防设备维护缺失、消防通道堵塞等一系列消防安全问题。而针对这些问题,济宁市消防支队的检查人员对消防通道堵塞等当场就可以进行整改的问题,要求市场负责人马上进行整改,对一时难以整改完毕的违法行为检查人员依法下发了《责令改正通知书》,要求单位限期整改完毕,逾期不改正的,将依照法律规定给予处罚。

●火灾链接

❖案例一 不规范用电

1994年12月8日18时20分,新疆克拉玛依市友谊馆,当天,该市15所中学、8所小学,15个规范班、先进班的少年儿童,在这里作汇报表演。因照明灯设置不当引燃演出幕布引起火灾,烧死325人,烧伤130人。

❖案例二 占用消防通道

2008年,1月2日,乌鲁木齐德汇国际广场发生火灾,起火处是一通道南侧,占用消防通道经营拖把、扫把的临时摊位。经调查,起火处的临时摊位是违章搭建的,存在使用明火取暖的现象。此外,建筑内消防设备缺失和维护不力,也是火灾扩大的主因之一。